



~~5858750:00~~  
~~8392710:00~~







Legenda:

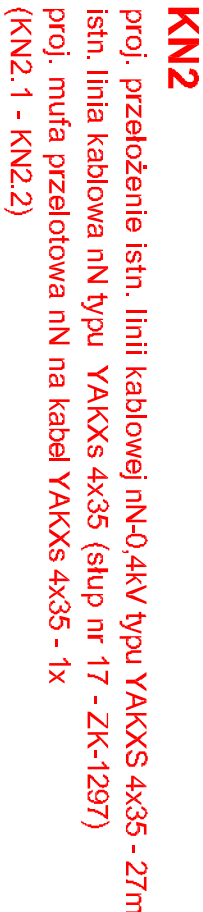Kolorem niebieskim wydrukowano zysięg losu

Nie wykuzoza się możliwości istnienia w terenie urządzeń podziemnych, o których brak było informacji i nie zostały odnotowane w czasie wywiadu terenowego



### OZNACZENIA:

-  - proj. linia kablowa nn
-  - istn. linia kablowa przeznaczona do rozbiórki
-  - projektowany przepust kablowy HDPE
-  - projektowane złącze kablowe elektroenergetyczne nn z rozbiórką

**UWAGI:**

- Osłony rurowe na kablach zaprojektowane typu:

1. Osłony rurowe na kablach zaprojektowano typu: – HDE 160 dia prof. kabli. Wszystkie przepęty namiesiono i opisano na "Planie przebudowy sieci energetycznych".
2. Wszystkie przepęty zabezpieczyć dławicami czopowymi zgodnie z opisem technicznym.
3. Pełne islniegcze i projektowane zagospodarowanie terenu pokazano na planie zamieszczonym w projekcie budowlanym, który stanowi komplet z niniejszym opracowaniem.
4. Do przebudowy ujęto line energetyczne wskazane w warunkach energetycznych wystawionych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białyśok
5. Zdemontowanie odcinki sieci energetycznych należy przekazać Gęsiowci sieci lub zutylizować zgodnie z przepisami na zgodę i w porozumieniu z Gęsiowem sieci.
6. Przed przystępieniem do niwelacji tereny (prac ziemnych) Generalny Wykonawca mo obowięzek wykonania "odkrywek" i zidentyfikowania wszystkich islniepczch kabli elektrycznych.

# ARKUSZ 2